LINKA BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ
PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY - HORNÍ VÝZTUŽ

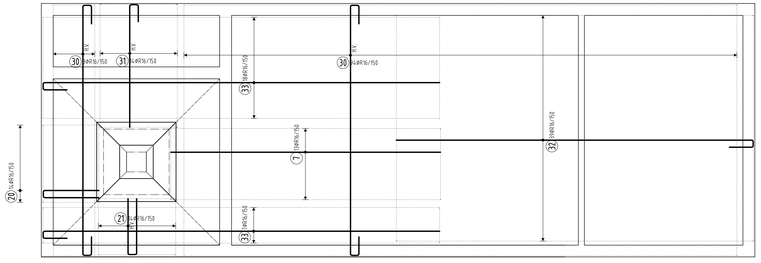

LINKA BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ
PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY - SPODNÍ VÝZTUŽ

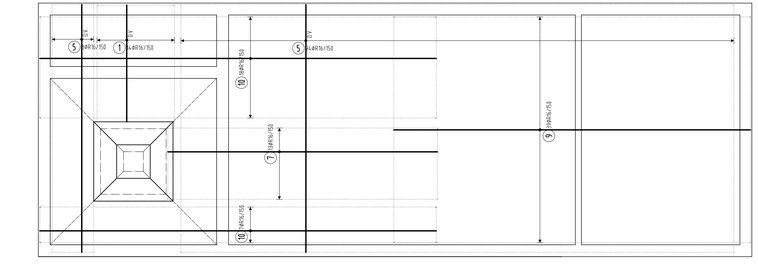

LINKA BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ
PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY - SPODNÍ VÝZTUŽ

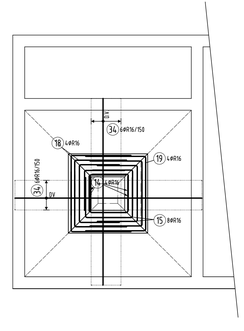

LINKA BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ
PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY - HORNÍ VÝZTUŽ

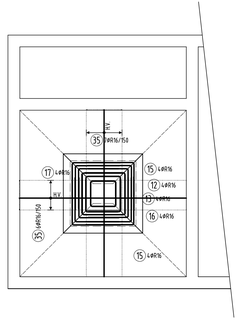

ZÁKLADOVÁ DESKA



ZÁKLADOVÁ DESKA

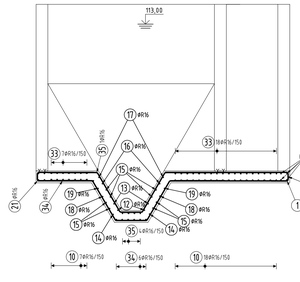

STĚNA A

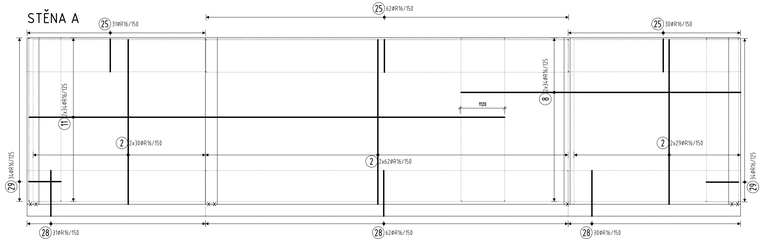

STĚNA C

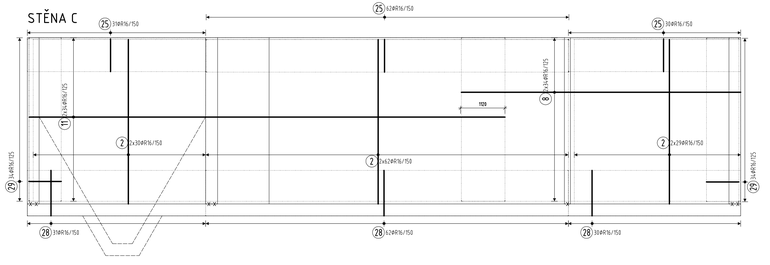

SPONY (TL. 300MM)
OBEPÍNAT SVISLOU VÝZTUŽ
á 500x500mm
38 L60Ø8/500x500

SPONY (TL. 300MM)
OBEPÍNAT SVISLOU VÝZTUŽ
á 500x500mm
39 30Ø8/500x500

KOZLÍKY ZÁKLADOVÁ DESKA(56M2)
OSADIT V RASTRU CCA 500/500 mm.
37 L60Ø14/500x500

STĚNA E

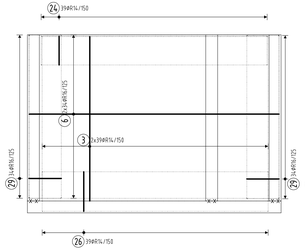

STĚNA D

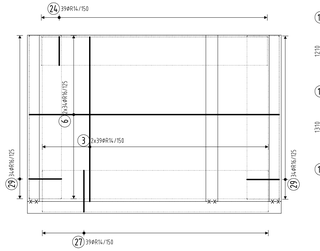

STĚNA F - 150mm

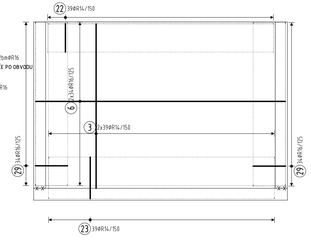

STĚNA B - 300mm

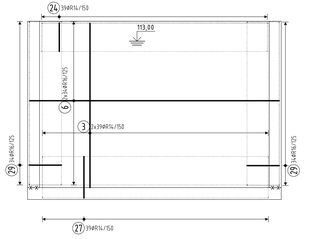

STĚNA G



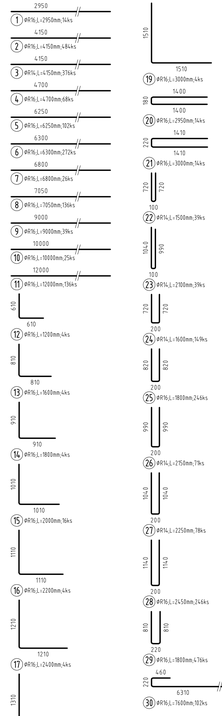

SCHÉMA STĚN

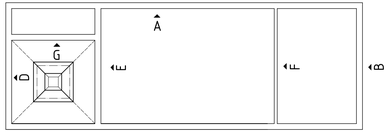

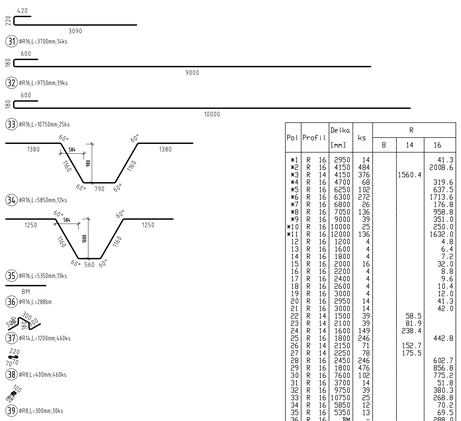

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 8	R 14	R 16
*1	R	16	2950	14			41.3
*2	R	16	4150	484			2008.6
*3	R	14	4150	376		1560.4	
*4	R	16	4700	68			319.6
*5	R	16	6250	102			637.5
*6	R	16	6300	272			1713.6
*7	R	16	6800	25			170.0
*8	R	16	7050	136			958.8
*9	R	16	9000	39			351.0
*10	R	16	10000	25			250.0
*11	R	16	12000	136			1632.0
12	R	16	1200	4			4.8
13	R	16	1600	4			6.4
14	R	16	1800	4			7.2
15	R	16	2000	16			32.0
16	R	16	2200	4			8.8
17	R	16	2400	4			9.6
18	R	16	2600	4			10.4
19	R	16	3000	4			12.0
20	R	16	2950	14			41.3
21	R	16	3000	14			42.0
25	R	14	1500	29		58.5	
23	R	14	2100	39		81.9	
24	R	14	1600	149		238.4	
25	R	16	1800	246			442.8
26	R	14	2150	71		152.7	
27	R	14	2250	78		175.5	
28	R	16	2450	246			602.7
29	R	16	1800	476			856.8
30	R	16	7600	102			775.2
31	R	16	3700	14			51.8
32	R	16	9750	39			380.3
33	R	16	10750	25			268.8
34	R	16	5850	12			70.2
35	R	16	5350	13			69.5
36	R		BM				288.0
37	R	14	1200	460		552.0	
38	R	8	400	460	184.0		
39	R	8	300	30	9.0		
CELKOVA DELKA			[m]		193.0	2819.4	12069.8
HMOTNOST			[kg]		76.2	3406.9	19050.1

POZNÁMKY:

- POLOHA PRACOVNÍ SPÁRY URČENÁ PROJEKTEM
- POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ , VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- APLIKACE PRVKŮ VKLÁDANÝCH DO BEDNĚNÍ, VIZ. TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCŮ
- KONSTRUKČNÍ TŘÍDA POŽADAVKŮ NA VODONEPROPUSTNOU ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI

KON2 dle TP ČBS 03

BETON DLE ČSN EN 206-1:

C25/30 - XC2, XD2, XA2-cl0,4-Dmax22-S4 : VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE
- max.průsak 50mm podle ČSN EN 12390-8
- cement TYP - CEM II
- náběh pevnosti 90dnů

NOSNÁ KONSTRUKCE NAVRŽENA DLE ČSN EN 1992

OCEL : 10 505(R)

KRYTÍ:
30 mm - VNITŘNÍ LÍC
40 mm - VNĚJŠÍ LÍC

Projekt / Project
ČOV SLAPY
ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Vypracoval / Elaborated by: Ing. Ondřej Čmelík
Kontroloval / Checked by: Ing. Dalibor Žákeš
Datum / Date: 11/2011
Stupeň / Phase: Dokumentace pro provádění stavby
Měřítko / Scale: 1:100, 1:50
Část / Part: F.1.2 Stavebně konstrukční část

Název výkresu / Drawing Title:
VÝKRES VÝZTUŽE
ZÁKLADOVÁ DESKA, STĚNY

Archivní číslo / Drawing No.: 2011
02
Kopie